

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

共2页, 第1页

样品编号: 2021206002	样品名称: 地表水源水
收样日期: 2021年12月6日	检验检测日期: 2021年 12月6-10日
样品数量: 1	规格: 2.5L
来样方式: 自取	送样人及单位: 自取
受检单位及详细地址: 巨鹿县南水北调水厂	
委托单位及详细地址: 巨鹿县供水服务中心	
检验检测方法及项目: 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:5.1pH;《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁;3.1锰;4.2.1铜;5.1锌;6.1砷;8.1汞;《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐;2.2氯化物;3.2氟化物;5.3硝酸盐(以N计);9.1氨氮。	
检验检测结论: 经检验,依据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。 检验检测专用章(盖章) 报告日期: 2021年12月10日	
附注: 1. 检验检测环境条件: 25℃(温度) 50%RH(湿度) 2. 其他需备注的情况: 本结果只对样品负责;本结果加盖公章生效;对本结果有任何意见欢迎提出。	

制表人: 张正爽

审核人: 孟娜

签发人: 李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告


样品编号：20211206002

共2页，第2页

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 pH值	8.37	——	6.5-8.5
2 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
3 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
4 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
5 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
6 氯化物(chloride)	4.214	mg/L	250mg/L
7 硫酸盐(sulfate)	23.404	mg/L	250mg/L
8 砷As	0.0009	mg/L	0.01mg/L
9 汞Hg	0.00027	mg/L	0.001mg/L
10 硝酸盐(nitrate)（以N计）	5.528	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
11 氟化物（fluoride）	0.182	mg/L	1.0mg/L
12 氨氮（以N计）	0.045	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

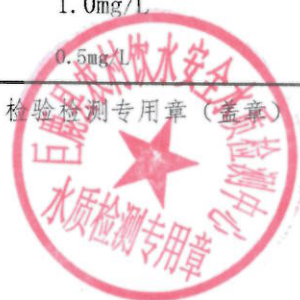

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

共2页, 第1页

样品编号: 2021206001	样品名称: 生活饮用水 (出厂水)
收样日期: 2021年12月6日	检验检测日期: 2021年 12月6-10日
样品数量: 1	规格: 2.5 L
来样方式: 自取	送样人及单位: 自取
受检单位及详细地址: 巨鹿县南水北调水厂	
委托单位及详细地址: 巨鹿县供水服务中心	
检验检测方法及项目: 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度; 2.1浑浊度; 3.1臭和味; 4.1肉眼可见物; 5.1pH; 7.1总硬度; 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006:1.1铝; 2.1铁; 3.1锰; 4.2.1铜; 5.1锌; 6.1砷; 8.1汞; 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数; 2.2总大肠菌群; 3.2耐热大肠菌群; 4.2大肠埃希氏菌; 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐; 2.2氯化物; 3.2氟化物; 5.3硝酸盐 (以N计); 9.1氨氮; 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量; 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006:13.2亚氯酸盐、氯酸盐; 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:4.4二氧化氯。	
检验检测结论: 经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。 检验检测专用章 (盖章) 报告日期: 2021年12月10日	
附注: 1. 检验检测环境条件: 25 °C (温度) 50%RH (湿度) 2. 其他需备注的情况: 本结果只对样品负责; 本结果加盖公章生效; 对本结果有任何意见欢迎提出。	

制表人: 张卫康

审核人: 孟娜

签发人: 李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20211206001

共2页 第2页

检验检测项目	检验检测结果 (单位)		限值 (单位)
1 色度 (铂钴色度单位)	2	——	≤15
2 浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.57	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 pH值	8.28	——	6.5-8.5
6 总硬度 (以CaCO ₃ 计)	118	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	10.849	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	32.209	mg/L	250mg/L
13 铝	0.033	mg/L	0.2mg/L
14 耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.64	mg/L	<3mg/L
15 砷As	0.0007	mg/L	0.01mg/L
16 汞Hg	0.00020	mg/L	0.001mg/L
17 硝酸盐(nitrate) (以N计)	5.183	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
18 亚硝酸盐	0.284	mg/L	0.7mg/L
19 氯酸盐	0.312	mg/L	0.7mg/L
20 氟化物 (fluoride)	0.193	mg/L	1.0mg/L
21 菌落总数	1	100CFU/mL	100
22 总大肠菌群	未检出	OCFU/100mL	不得检出
23 耐热大肠菌群	未检出	OCFU/100mL	不得检出
24 大肠埃希氏菌群	未检出	OCFU/100mL	不得检出
25 二氧化氯	0.34	mg/L	出厂水0.1-0.8mg/L 末梢水≥0.02mg/L
26 氨氮 (以N计)	0.448	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章 (盖章)

水质检测专用章

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

共2页，第1页

样品编号：2021206003	样品名称：生活饮用水（管网水）
收样日期：2021年12月6日	检验检测日期：2021年 12月6-10日
样品数量：1	规格：2.5 L
来样方式：自取	送样人及单位：自取
受检单位及详细地址：新华北街加压站	
委托单位及详细地址：巨鹿县供水服务中心	
检验检测方法及项目： 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度；2.1浑浊度；3.1臭和味；4.1肉眼可见物；5.1pH；7.1总硬度；《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁；3.1锰；4.2.1铜；5.1锌；6.1砷；8.1汞；《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数；2.2总大肠菌群；3.2耐热大肠菌群；4.2大肠埃希氏菌；《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐；2.2氯化物；3.2氟化物；5.3硝酸盐（以N计）；9.1氨氮；《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量；《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006:13.2亚氯酸盐、氯酸盐；《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:4.4二氧化氯。	
检验检测结论： 经检验，该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。 巨鹿县农村饮水安全水质检测中心 检验检测专用章（盖章） 报告日期：2021年12月10日	
附注： 1. 检验检测环境条件：25℃（温度） 50 %RH（湿度） 2. 其他需备注的情况：本结果只对样品负责；本结果加盖公章生效；对本结果有任何意见欢迎提出。	

制表人：张卫康

审核人：孟娜

签发人：李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告


样品编号: 20211206003

共2页, 第2页

检验检测项目	检验检测结果 (单位)		限值 (单位)
1 色度 (铂钴色度单位)	2	——	≤15
2 浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.46	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 pH值	8.30	——	6.5-8.5
6 总硬度 (以CaCO3计)	110	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	19.827	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	45.799	mg/L	250mg/L
13 耗氧量 (CODmn法, 以O2计)	1.40	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0006	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00007	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate) (以N计)	4.717	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 亚硝酸盐	0.196	mg/L	0.7mg/L
18 氯酸盐	0.289	mg/L	0.7mg/L
19 氟化物 (fluoride)	0.265	mg/L	1.0mg/L
20 菌落总数	4	100CFU/mL	100
21 总大肠菌群	未检出	OCFU/100mL	不得检出
22 耐热大肠菌群	未检出	OCFU/100mL	不得检出
23 大肠埃希氏菌群	未检出	OCFU/100mL	不得检出
24 二氧化氯	0.04	mg/L	出厂水0.1-0.8 末梢水≥0.02mg/L
25 氨氮 (以N计)	0.022	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章 (盖章)

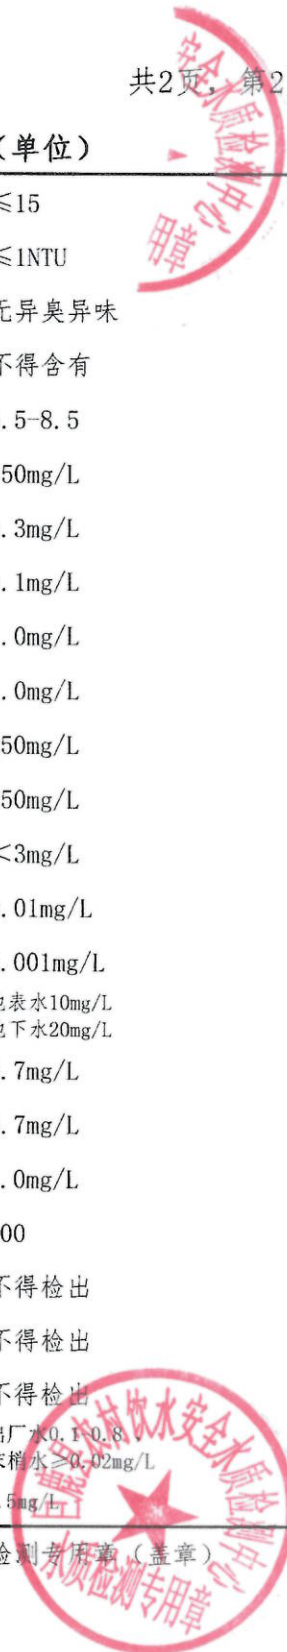

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

共2页, 第1页

样品编号: 2021206005	样品名称: 生活饮用水
收样日期: 2021年12月6日	检验检测日期: 2021年 12月6-10日
样品数量: 1	规格: 2.5 L
来样方式: 自取	送样人及单位: 自取
受检单位及详细地址: 魏征南街 一中口	
委托单位及详细地址: 巨鹿县供水服务中心	
检验检测方法及项目: 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度; 2.1浑浊度; 3.1臭和味; 4.1肉眼可见物; 5.1pH; 7.1总硬度; 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁; 3.1锰; 4.2.1铜; 5.1锌; 6.1砷; 8.1汞; 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数; 2.2总大肠菌群; 3.2耐热大肠菌群; 4.2大肠埃希氏菌; 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐; 2.2氯化物; 3.2氟化物; 5.3硝酸盐(以N计); 9.1氨氮; 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量; 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:4.4二氧化氯。	
检验检测结论: 经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。 巨鹿县农村饮水安全水质检测中心 检验检测专用章(盖章) 报告日期: 2021年12月10日	
附注: 1. 检验检测环境条件: 25℃(温度) 50 %RH(湿度) 2. 其他需备注的情况: 本结果只对样品负责; 本结果加盖公章生效; 对本结果有任何意见欢迎提出。	

制表人: 张立东 审核人: 孟娜 签发人: 李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号: 20211206005

共2页, 第2页

检验检测项目	检验检测结果 (单位)		限值 (单位)
1 色度 (铂钴色度单位)	2	——	≤15
2 浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.40	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 pH值	8.19	——	6.5-8.5
6 总硬度 (以CaCO ₃ 计)	110	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	19.265	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	44.726	mg/L	250mg/L
13 耗氧量 (COD _{mn} 法, 以O ₂ 计)	1.18	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0008	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00013	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate) (以N计)	4.969	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物 (fluoride)	0.136	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	3	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	OCFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	OCFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	OCFU/100mL	不得检出
22 二氧化氯	0.07	mg/L	出厂水0.1-0.8, 末梢水≥0.02mg/L
23 氨氮 (以N计)	0.187	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章 (盖章)



巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

共2页, 第1页

样品编号: 2021206004	样品名称: 生活饮用水
收样日期: 2021年12月6日	检验检测日期: 2021年 12月6-10日
样品数量: 1	规格: 2.5 L
来样方式: 自取	送样人及单位: 自取
受检单位及详细地址: 健康中路 家乐园西	
委托单位及详细地址: 巨鹿县供水服务中心	
检验检测方法及项目: 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度; 2.1浑浊度; 3.1臭和味; 4.1肉眼可见物; 5.1pH; 7.1总硬度; 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁; 3.1锰; 4.2.1铜; 5.1锌; 6.1砷; 8.1汞; 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数; 2.2总大肠菌群; 3.2耐热大肠菌群; 4.2大肠埃希氏菌; 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐; 2.2氯化物; 3.2氟化物; 5.3硝酸盐(以N计); 9.1氨氮; 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量; 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:4.4二氧化氯。	
检验检测结论: 经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。 检验检测专用章(盖章) 报告日期: 2021年12月10日	
附注: 1. 检验检测环境条件: 25℃(温度) 50 %RH(湿度) 2. 其他需备注的情况: 本结果只对样品负责; 本结果加盖公章生效; 对本结果有任何意见欢迎提出。	

制表人: 张永来 审核人: 孟娜 签发人: 李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号: 20211206004

共2页, 第2页

检验检测项目	检验检测结果 (单位)		限值 (单位)
1 色度 (铂钴色度单位)	2	——	≤15
2 浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.49	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 pH值	8.24	——	6.5-8.5
6 总硬度 (以CaCO ₃ 计)	104	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	19.028	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	44.479	mg/L	250mg/L
13 耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	1.31	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0009	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00008	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate) (以N计)	4.880	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物 (fluoride)	0.252	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	1	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 二氧化氯	0.06	mg/L	出厂水0.1-0.8, 末梢水≥0.02mg/L
23 氨氮 (以N计)	0.001	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章 (盖章)



巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

共2页, 第1页

样品编号: 20211220002	样品名称: 地表水源水
收样日期: 2021年12月20日	检验检测日期: 2021年 12月20-24日
样品数量: 1	规格: 2.5L
来样方式: 自取	送样人及单位: 自取
受检单位及详细地址: 巨鹿县南水北调水厂	
委托单位及详细地址: 巨鹿县供水服务中心	
检验检测方法及项目: 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:5.1pH;《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁;3.1锰;4.2.1铜;5.1锌;6.1砷;8.1汞;《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐;2.2氯化物;3.2氟化物;5.3硝酸盐(以N计);9.1氨氮。	
检验检测结论: 经检验,依据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。 检验检测专用章(盖章) 报告日期: 2021年12月24日	
附注: 1. 检验检测环境条件: 25 °C (温度) 50 %RH (湿度) 2. 其他需备注的情况: 本结果只对样品负责; 本结果加盖公章生效; 对本结果有任何意见欢迎提出。	

制表人: 张永康

审核人: 孟娜

签发人: 李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告


样品编号: 20211220002

共2页, 第2页

检验检测项目	检验检测结果 (单位)		限值 (单位)
1 pH值	8.38	——	6.5-8.5
2 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
3 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
4 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
5 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
6 氯化物(chloride)	4.065	mg/L	250mg/L
7 硫酸盐(sulfate)	23.045	mg/L	250mg/L
8 砷As	0.0011	mg/L	0.01mg/L
9 汞Hg	0.00024	mg/L	0.001mg/L
10 硝酸盐(nitrate) (以N计)	5.914	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
11 氟化物 (fluoride)	0.140	mg/L	1.0mg/L
12 氨氮 (以N计)	0.147	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章 (盖章)

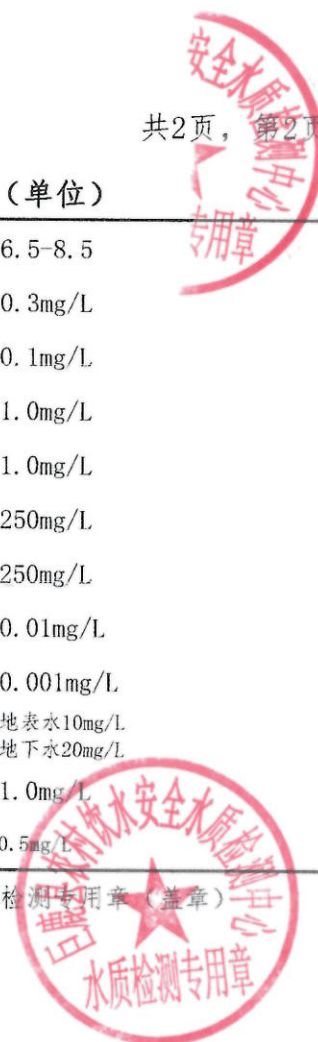

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

共2页, 第1页

样品编号: 20211220001	样品名称: 生活饮用水 (出厂水)
收样日期: 2021年12月20日	检验检测日期: 2021年 12月20-24日
样品数量: 1	规格: 2.5 L
来样方式: 自取	送样人及单位: 自取
受检单位及详细地址: 巨鹿县南水北调水厂	
委托单位及详细地址: 巨鹿县供水服务中心	
检验检测方法及项目: 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度; 2.1浑浊度; 3.1臭和味; 4.1肉眼可见物; 5.1pH; 7.1总硬度; 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006:1.1铝; 2.1铁; 3.1锰; 4.2.1铜; 5.1锌; 6.1砷; 8.1汞; 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数; 2.2总大肠菌群; 3.2耐热大肠菌群; 4.2大肠埃希氏菌; 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐; 2.2氯化物; 3.2氟化物; 5.3硝酸盐 (以N计); 9.1氨氮; 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量; 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006:13.2亚氯酸盐、氯酸盐; 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:4.4二氧化氯。	
检验检测结论: 经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。 巨鹿县农村饮水安全水质检测中心 检验检测专用章 (盖章) 报告日期: 2021年12月24日	
附注: 1. 检验检测环境条件: 25 °C (温度) 50%RH (湿度) 2. 其他需备注的情况: 本结果只对样品负责; 本结果加盖公章生效; 对本结果有任何意见欢迎提出。	

制表人: 张工

审核人: 孟娜

签发人: 李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号: 20211220001

共2页, 第2页



检验检测项目	检验检测结果 (单位)		限值 (单位)
1 色度 (铂钴色度单位)	2	——	≤15
2 浑浊度 (散射浑浊度单位)	0.54	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 pH值	8.22	——	6.5-8.5
6 总硬度 (以CaCO ₃ 计)	117	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	未检出	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	11.772	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	33.671	mg/L	250mg/L
13 铝	0.026	mg/L	0.2mg/L
14 耗氧量 (COD _{mn} 法, 以O ₂ 计)	1.89	mg/L	<3mg/L
15 砷As	0.0007	mg/L	0.01mg/L
16 汞Hg	0.00018	mg/L	0.001mg/L
17 硝酸盐(nitrate) (以N计)	5.393	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
18 亚硝酸盐	0.205	mg/L	0.7mg/L
19 氯酸盐	0.239	mg/L	0.7mg/L
20 氟化物 (fluoride)	0.169	mg/L	1.0mg/L
21 菌落总数	未检出	100CFU/mL	100
22 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
23 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
24 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
25 二氧化氯	0.23	mg/L	出厂水0.1-0.8, 末梢水≥0.02mg/L
26 氨氮 (以N计)	0.118	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章 (盖章)



巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

共2页, 第1页

样品编号: 20211220003	样品名称: 生活饮用水 (管网水)
收样日期: 2021年12月20日	检验检测日期: 2021年 12月20-24日
样品数量: 1	规格: 2.5 L
来样方式: 自取	送样人及单位: 自取
受检单位及详细地址: 新华北街加压站	
委托单位及详细地址: 巨鹿县供水服务中心	
检验检测方法及项目: 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度; 2.1浑浊度; 3.1臭和味; 4.1肉眼可见物; 5.1pH; 7.1总硬度; 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁; 3.1锰; 4.2.1铜; 5.1锌; 6.1砷; 8.1汞; 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数; 2.2总大肠菌群; 3.2耐热大肠菌群; 4.2大肠埃希氏菌; 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐; 2.2氯化物; 3.2氟化物; 5.3硝酸盐 (以N计); 9.1氨氮; 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量; 《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006:13.2亚氯酸盐、氯酸盐; 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:4.4二氧化氯。	
检验检测结论: 经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。 巨鹿县农村饮水安全水质检测中心 检验检测专用章 (盖章) 报告日期: 2021年12月24日	
附注: 1. 检验检测环境条件: 25℃ (温度) 50 %RH (湿度) 2. 其他需备注的情况: 本结果只对样品负责; 本结果加盖公章生效; 对本结果有任何意见欢迎提出。	

制表人: 张永强

审核人: 孟娜

签发人: 李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20211220003

共2页，第2页

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.33	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 pH值	7.91	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO ₃ 计）	100	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	0.01	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	37.262	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	64.184	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）	1.46	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0011	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	未检出	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	4.453	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 亚氯酸盐	0.112	mg/L	0.7mg/L
18 氯酸盐	0.247	mg/L	0.7mg/L
19 氟化物（fluoride）	0.335	mg/L	1.0mg/L
20 菌落总数	5	100CFU/mL	100
21 总大肠菌群	未检出	OCFU/100mL	不得检出
22 耐热大肠菌群	未检出	OCFU/100mL	不得检出
23 大肠埃希氏菌群	未检出	OCFU/100mL	不得检出
24 二氧化氯	0.08	mg/L	出厂水0.1-0.8 末梢水≥0.02mg/L
25 氨氮（以N计）	0.001	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

水质检测专用章

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

共2页, 第1页

样品编号: 20211220004	样品名称: 生活饮用水
收样日期: 2021年12月20日	检验检测日期: 2021年 12月20-24日
样品数量: 1	规格: 2.5 L
来样方式: 自取	送样人及单位: 自取
受检单位及详细地址: 健康中路 天成国际	
委托单位及详细地址: 巨鹿县供水服务中心	
检验检测方法及项目: 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度; 2.1浑浊度; 3.1臭和味; 4.1肉眼可见物; 5.1pH; 7.1总硬度; 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁; 3.1锰; 4.2.1铜; 5.1锌; 6.1砷; 8.1汞; 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数; 2.2总大肠菌群; 3.2耐热大肠菌群; 4.2大肠埃希氏菌; 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐; 2.2氯化物; 3.2氟化物; 5.3硝酸盐(以N计); 9.1氨氮; 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量; 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:4.4二氧化氯。	
检验检测结论: 经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。 巨鹿县农村饮水安全水质检测中心 检验检测专用章(盖章) 报告日期: 2021年12月24日	
附注: 1. 检验检测环境条件: 25℃(温度) 50 %RH(湿度) 2. 其他需备注的情况: 本结果只对样品负责; 本结果加盖公章生效; 对本结果有任何意见欢迎提出。	

制表人: 张卫康

审核人: 孟娜

签发人: 李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号：20211220004

共2页，第2页

检验检测项目	检验检测结果（单位）		限值（单位）
1 色度（铂钴色度单位）	2	——	≤15
2 浑浊度（散射浑浊度单位）	0.35	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 pH值	8.45	——	6.5-8.5
6 总硬度（以CaCO ₃ 计）	39	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	0.01	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	58.189	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	135.442	mg/L	250mg/L
13 耗氧量（COD _{Mn} 法，以O ₂ 计）	0.67	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0014	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00007	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate)（以N计）	未检出	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物（fluoride）	0.433	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	4	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 二氧化氯	0.03	mg/L	出厂水0.1-0.8 末梢水≥0.02mg/L
23 氨氮（以N计）	0.001	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章（盖章）

水质检测专用章

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

共2页, 第1页



样品编号: 20211220005	样品名称: 生活饮用水
收样日期: 2021年12月20日	检验检测日期: 2021年 12月20-24日
样品数量: 1	规格: 2.5 L
来样方式: 自取	送样人及单位: 自取
受检单位及详细地址: 黄巾大道 锦绣花园小区	
委托单位及详细地址: 巨鹿县供水服务中心	
检验检测方法及项目: 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006:1.1色度; 2.1浑浊度; 3.1臭和味; 4.1肉眼可见物; 5.1pH; 7.1总硬度; 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006:2.1铁; 3.1锰; 4.2.1铜; 5.1锌; 6.1砷; 8.1汞; 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006:1.1菌落总数; 2.2总大肠菌群; 3.2耐热大肠菌群; 4.2大肠埃希氏菌; 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006:1.2硫酸盐; 2.2氯化物; 3.2氟化物; 5.3硝酸盐(以N计); 9.1氨氮; 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006:1.1耗氧量; 《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006:4.4二氧化氯。	
检验检测结论: 经检验, 该样品所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006的要求。 检验检测专用章 (盖章) 报告日期: 2021年12月24日	
附注: 1. 检验检测环境条件: 25℃ (温度) 50 %RH (湿度) 2. 其他需备注的情况: 本结果只对样品负责; 本结果加盖公章生效; 对本结果有任何意见欢迎提出。	

制表人: 张红爽 审核人: 孟娜 签发人: 李长宁

巨鹿县农村饮水安全水质检测中心

检验检测报告

样品编号: 20211220005

共2页, 第2页

检验检测项目	检验检测结果 (单位)		限值 (单位)
1 色度 (铂钴色度单位)	2	——	≤15
2 浊度 (散射浊度单位)	0.28	NTU	≤1NTU
3 臭和味	0级	——	无异臭异味
4 肉眼可见物	无	——	不得含有
5 pH值	8.04	——	6.5-8.5
6 总硬度 (以CaCO ₃ 计)	115	mg/L	450mg/L
7 铁Fe	未检出	mg/L	0.3mg/L
8 锰Mn	0.01	mg/L	0.1mg/L
9 铜Cu	未检出	mg/L	1.0mg/L
10 锌Zn	未检出	mg/L	1.0mg/L
11 氯化物(chloride)	25.170	mg/L	250mg/L
12 硫酸盐(sulfate)	48.354	mg/L	250mg/L
13 耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)	2.00	mg/L	<3mg/L
14 砷As	0.0008	mg/L	0.01mg/L
15 汞Hg	0.00010	mg/L	0.001mg/L
16 硝酸盐(nitrate) (以N计)	5.116	mg/L	地表水10mg/L 地下水20mg/L
17 氟化物 (fluoride)	0.240	mg/L	1.0mg/L
18 菌落总数	4	100CFU/mL	100
19 总大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
20 耐热大肠菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
21 大肠埃希氏菌群	未检出	0CFU/100mL	不得检出
22 二氧化氯	0.07	mg/L	出厂水0.1-0.8, 末梢水≥0.02mg/L
23 氨氮 (以N计)	0.062	mg/L	0.5mg/L

以下空白

检验检测专用章 (盖章)

